放射線測定結果

茨城県立麻生高等学校
行方市麻生 1806

測定期日　2011 年 10 月 11 日㈫　13：00-15：10
測定者　茨城県高等学校教職員組合
測定機器　堀場製作所環境放射線モニタ Radi(PA-1000)
測定単位　μSv/h
測定位置　地表面（丸括弧内は同一位置の地上 1m）

全体の傾向と特異点

◎格技場、プール、渡り廊下等の雨水が直接地面等に流れる雨樋下で高線量。最大はプール雨樋で **2.32μSv/h**。半径 1m程度の土の除去が必要。
◎舗装面の窪地、側溝脇などにたまった土砂が比較的高線量である。
◎ケヤキ根本が極めて高線量で、**3.00μSv/h 以上。**
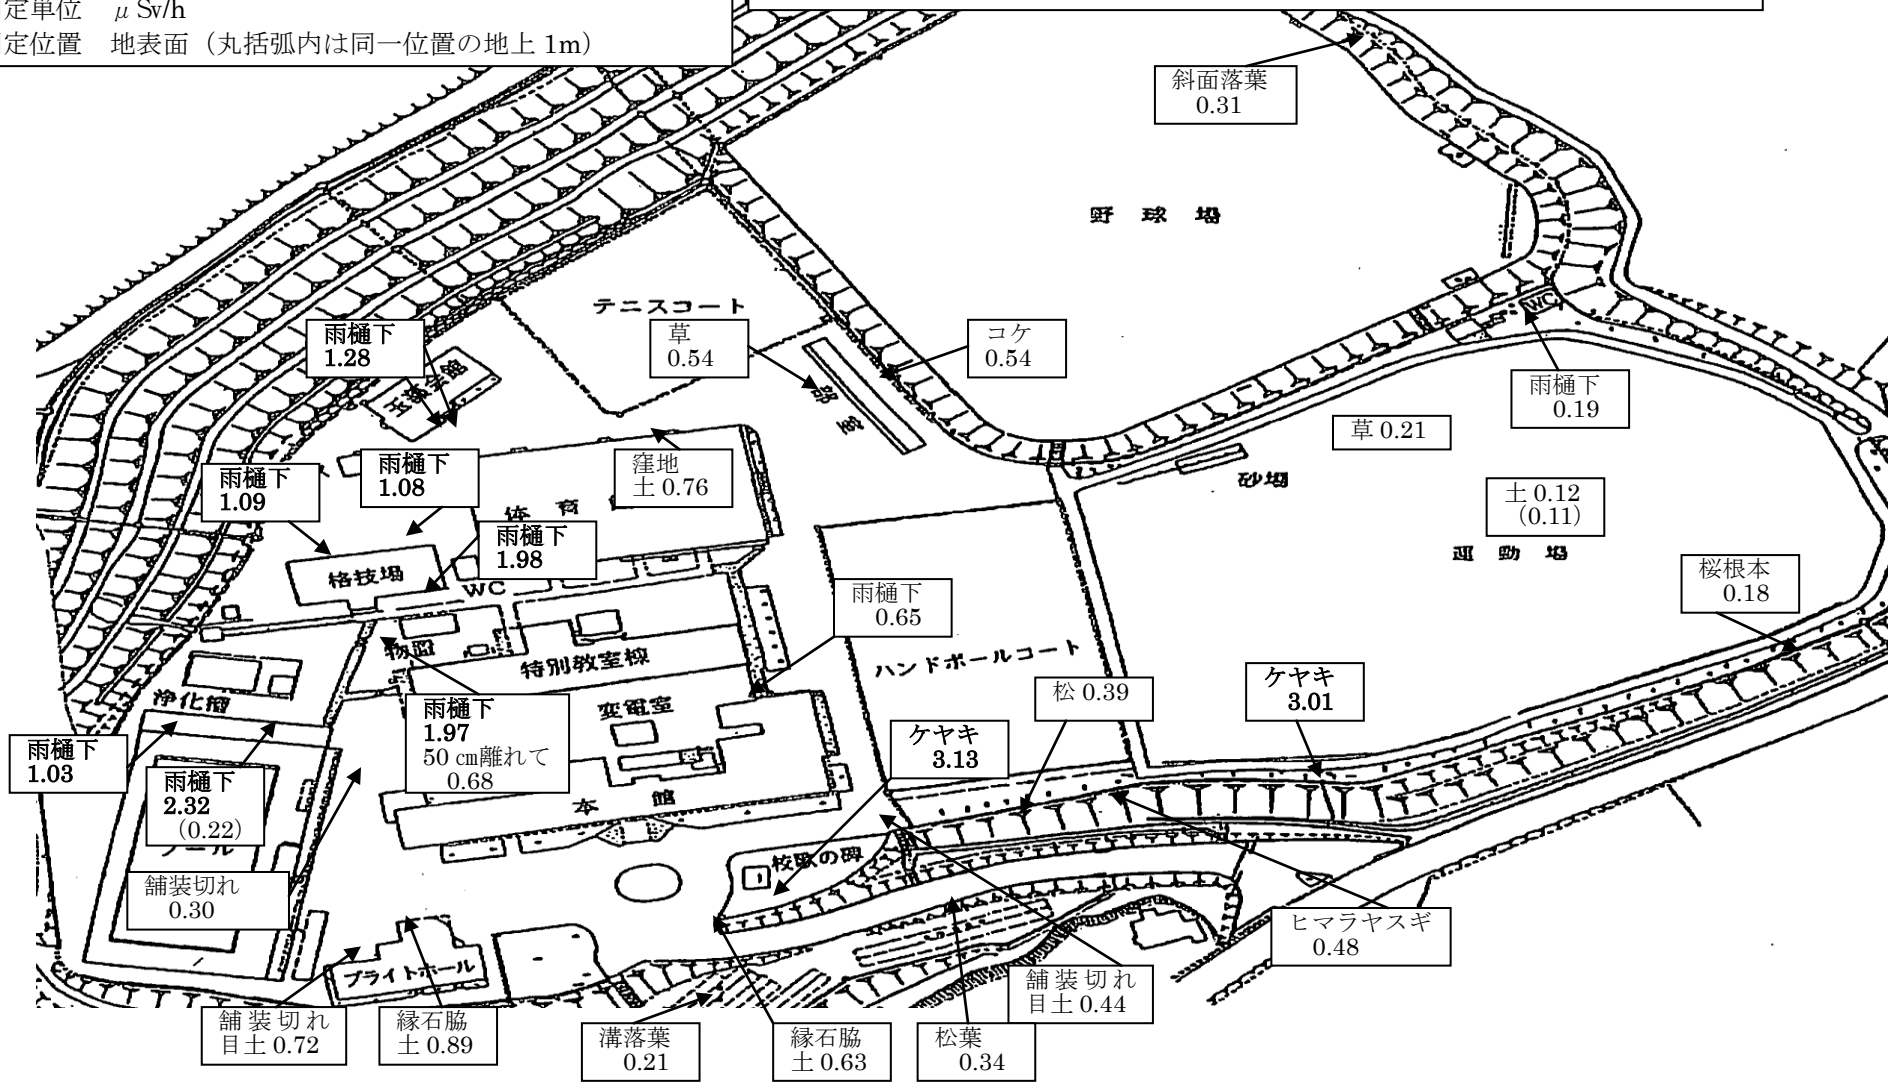
事務室前
0.09