放射線測定結果

茨城県立水戸桜ノ牧高等学校
水戸市小吹町 2070

校長室
0.09

測定期日　2011 年 10 月 20 日㈭　9：45-11：45
測定者　茨城県高等学校教職員組合
測定機器　堀場製作所環境放射線モニタ Radi(PA-1000)
測定単位　μSv/h
測定位置　地表面（丸括弧内は同一位置の地上 1m）

全体の傾向と特異点

◎雨水が地面に直接流れる雨樋下（弓道場、電気室）で **1.00μSv/h** 以上と高線量。
◎野球場防風ネット下 **1.87μSv/h** 高線量。
◎舗装面の窪地、縁石脇などは 0.50μSv/h 前後。
◎舗装と地面が直接接するところの土は 0.60μSv/h 前後と比較的高線量。

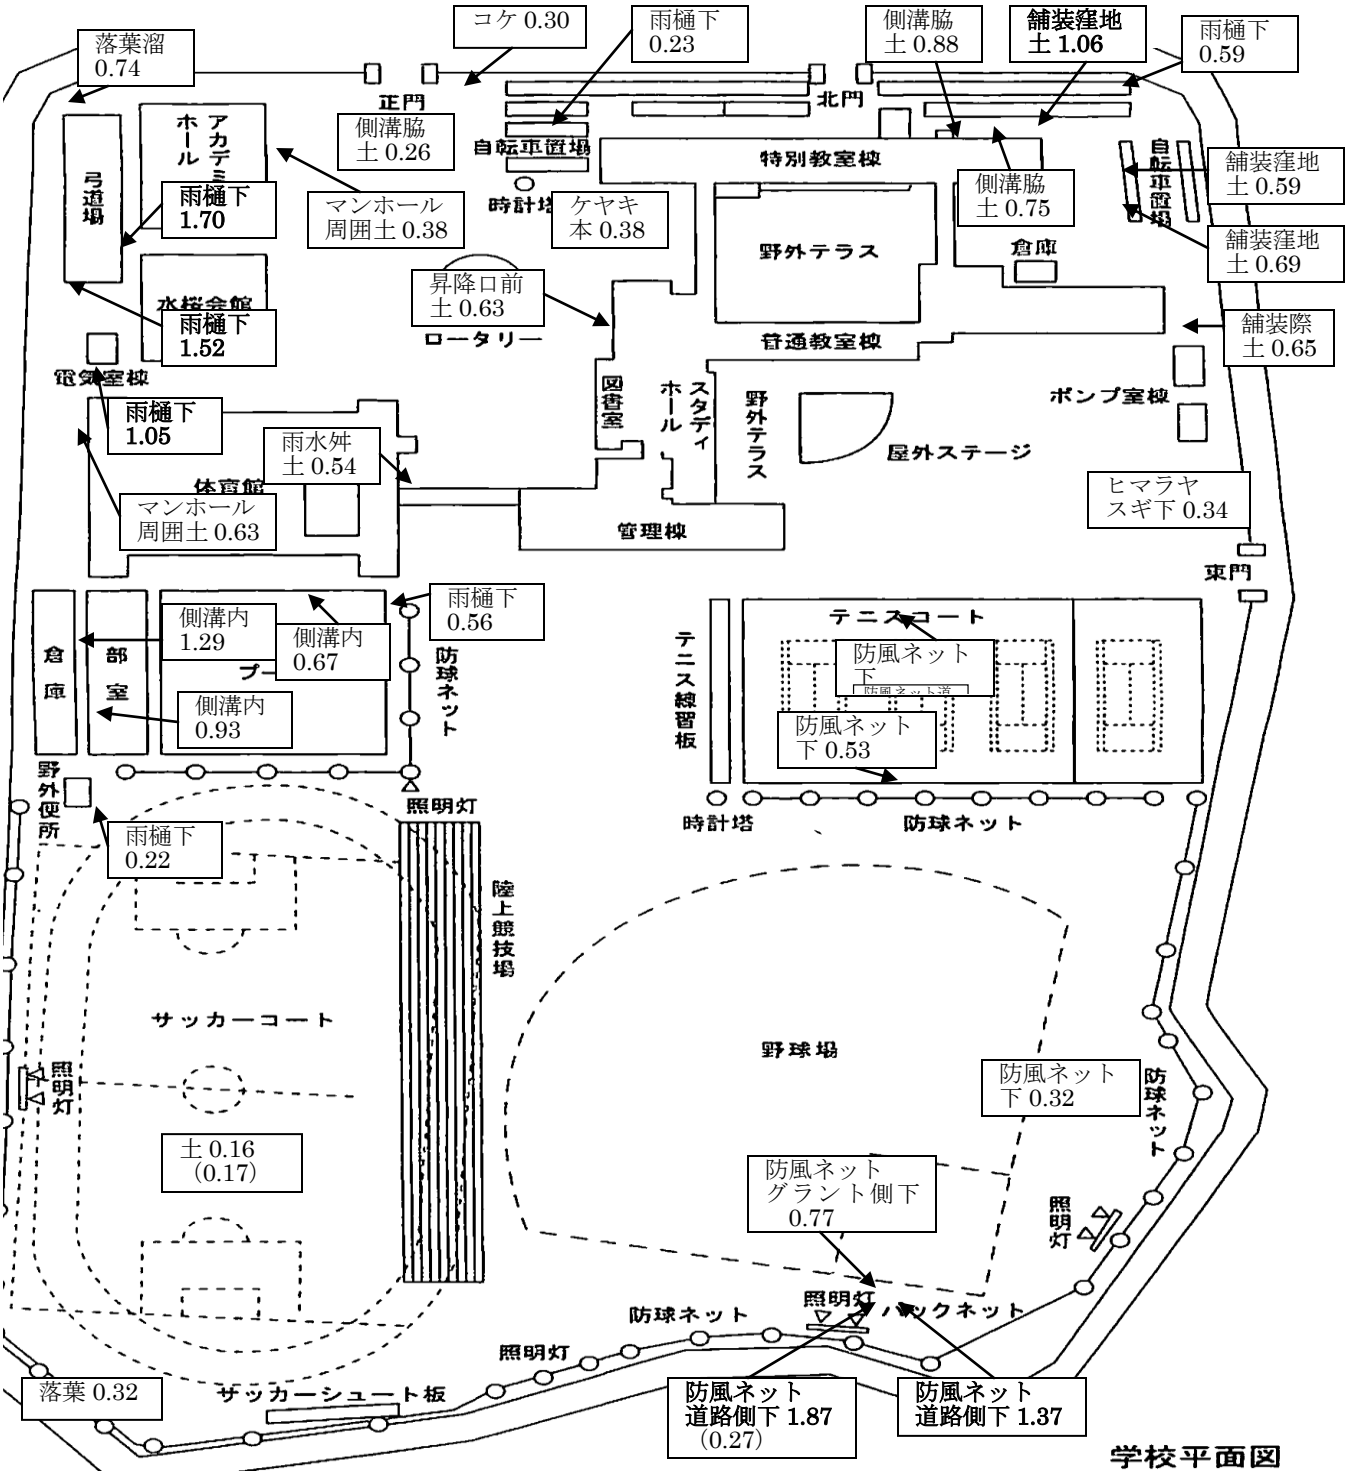

学校平面図