放射線測定結果

茨城県立下妻養護学校
下妻市半谷 492-4

測定期日　2011 年 8 月 24 日㈬　14：00-15：20
測定者　茨城県高等学校教職員組合
測定機器　TERRA MKS-05　　単位　μSv/h
測定位置　地表面（丸括弧内は同一位置の地上 1m）

全体の傾向と特異点
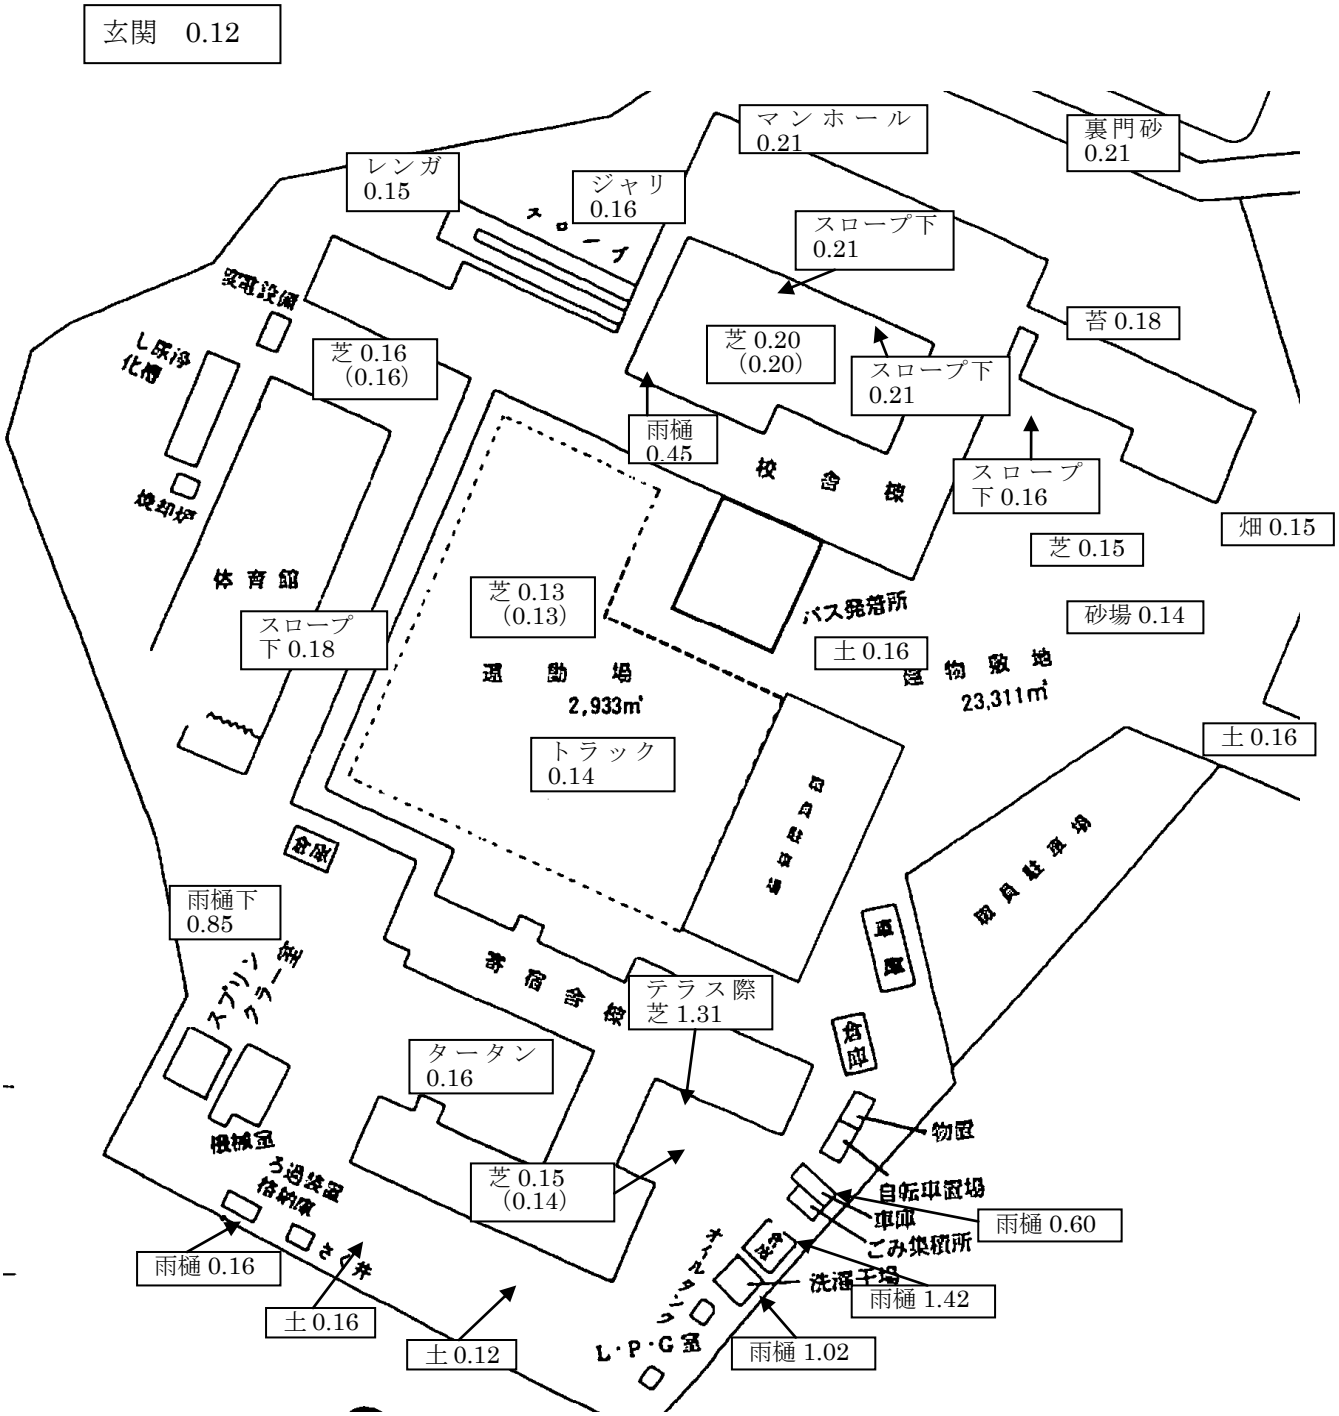
◎敷地全体は 0.12-0.15μSv/h 前後。
◎寄宿舎食堂テラスの壊れた雨樋下のテラスと芝の際が 1.31μSv/h。その周り 50 ㎝の高線量。
◎寄宿舎入口付近、洗濯干場周辺の雨水が直接地面に流れる雨樋下は高線量。最高値は 1.42μSv/h