

# 放射線測定結果

茨城県立協和養護学校

筑西市谷永島 495-1

測定期日 2011年8月29日(月) 15:10-16:30

測定者 茨城県高等学校教職員組合


測定機器 TERRA MKS-05 単位  $\mu\text{Sv/h}$

測定位置 地表面

(丸括弧内は同一位置の地上1m)

事務室前 0.11

昇降口前 0.17

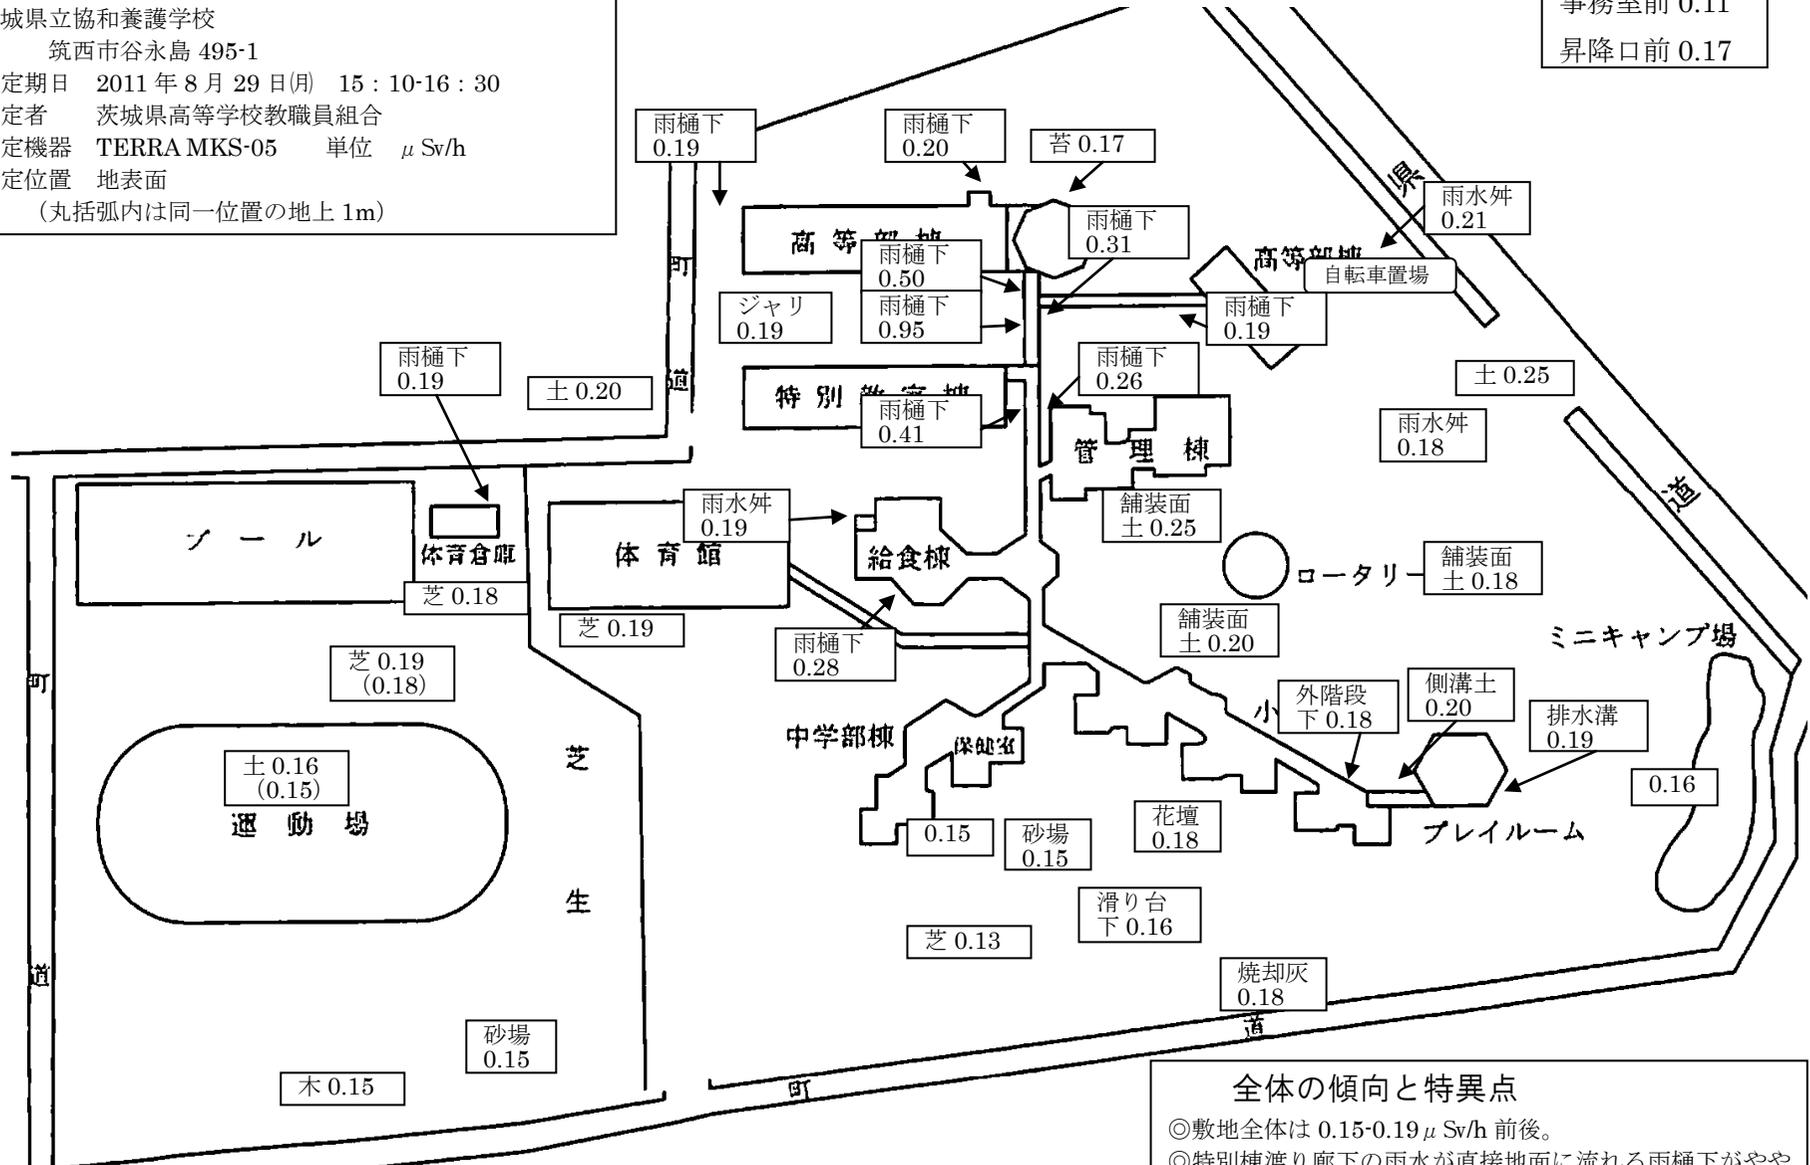

## 全体の傾向と特異点

◎敷地全体は 0.15-0.19  $\mu\text{Sv/h}$  前後。

◎特別棟渡り廊下の雨水が直接地面に流れる雨樋下がやや高く、最大に 0.95  $\mu\text{Sv/h}$ 。