

## 放射線測定結果

茨城県立水戸養護学校

水戸市吉沢町 3979

測定期日 2011年8月12日(金) 9:10-11:20


測定者 茨城県高等学校教職員組合

測定機器 TERRA MKS-05 単位  $\mu\text{Sv/h}$

測定位置 地表面 (丸括弧内は同一位置の地上 1m)

## 全体の傾向と特異点

- ◎敷地全体は  $0.18\text{--}0.20\ \mu\text{Sv/h}$  前後。
- ◎雨樋から直接土等に水が流れる場所は高線量。昇降口わきの雨樋周りの苔は  $1.95\ \mu\text{Sv/h}$ 。
- ◎舗装面窪地やマンホール周り等の土だまりがやや高く  $0.50\ \mu\text{Sv/h}$  以上。
- ◎簡易プール周りを清掃して集めた砂・土は  $2.01\ \mu\text{Sv/h}$  と高線量。

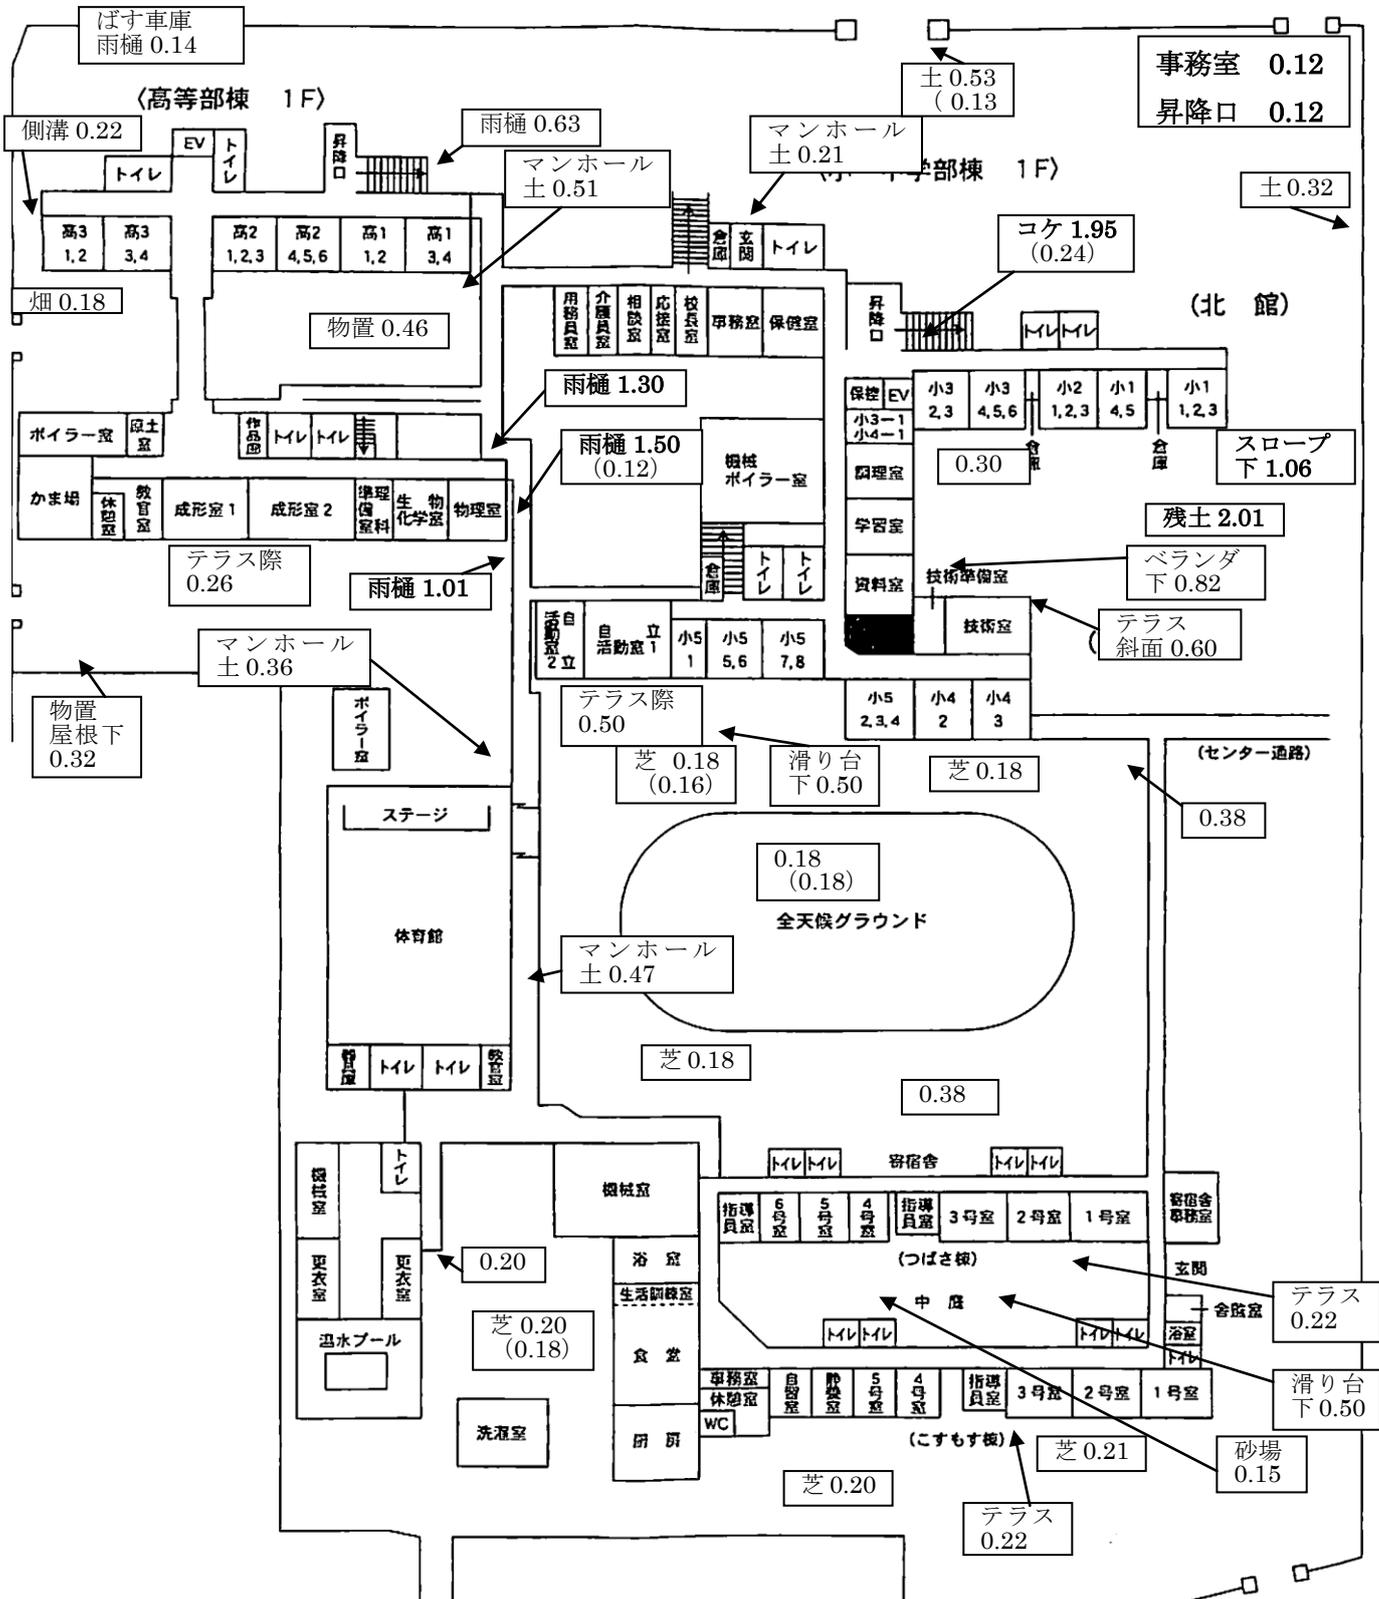

(茨城県立水戸養護学校)

(吉沢分校)

茨城県立こども  
福祉医療セン

マンホール  
土 0.28

センター棟

1-1	2-1	3-1
	いさか学級	

校内道路

吉  
沢  
分  
校

倉  
庫

トイレ

学習室

重複1組  
いわもと学級

重複2組  
かのう学級

保健室

応接室

玄関

職員室

側溝中 0.43

更衣室

図書室

ポイラー

寄  
宿  
舎

0.22

0.24

教材室

音楽室

プレイルーム

残土 0.73

畑土  
0.08

除草山 0.28

校←

± 0.28

0.48

0.48