

### 放射線測定結果

茨城県立友部東養護学校

笠間市鯉淵 6528-1

測定期日 2011年7月22日(金) 10:10-11:10

測定者 茨城県高等学校教職員組合

測定機器 TERRA MKS-05 単位  $\mu\text{Sv/h}$

測定位置 地表面 (丸括弧内は同一位置の地上1m)


### 全体の傾向と特異点

◎敷地全体はほぼ  $0.15 \mu\text{Sv/h}$  前後。

◎舗装面の凹んで、砂等が集まっている場所では、  
 $0.80 \mu\text{Sv/h}$  前後の高い場所あり。

◎高等部棟雨ドイから直接地面等に水が流れるところでは  $0.80 \mu\text{Sv/h}$  前後と高い。

校長室 0.11

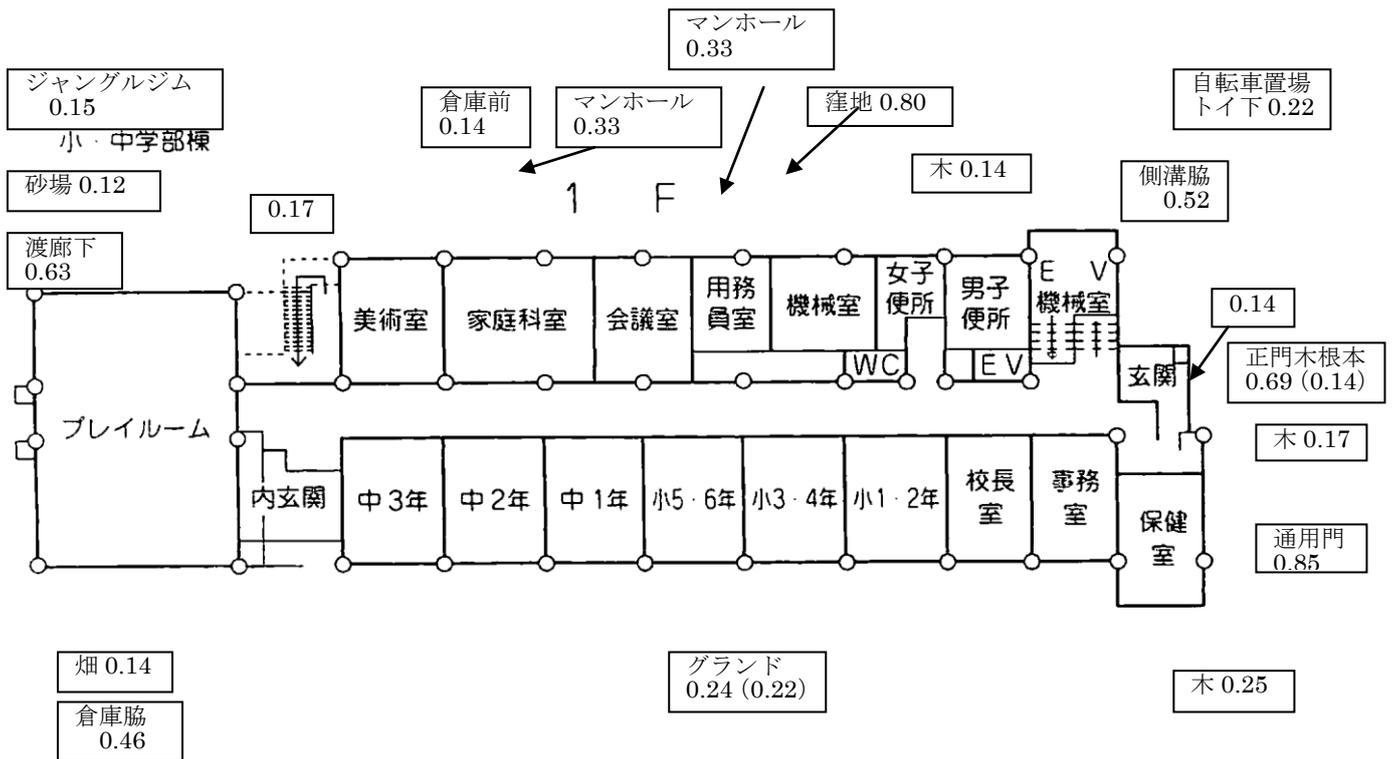

### 高等部棟

